



MURSEC®

20 let

SERVIS GASILNE OPREME **ROMAN MURŠEC s.p.**

14. 03. 2018

159-17-18 / ^{D.}našil

**OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
IZTOKOVA ULICA 6
2000 MARIBOR**

POROČILO

O PREGLEDU GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNEGA OMREŽJA

LOKACIJA: PROSTORI ŠOLE

PRIPRAVIL:

DEJAN PLOJ, inž. log.

SERVIS GASILNE OPREME, VARILSTVO,
SVETOVANJE TER ZASTOPNIŠTVO
ROMAN MURŠEC s.p.
Jurovska c. 7, 2230 LENART

Jurovska cesta 7, 2230 Lenart, Tel: 041-687-765, Fax: 02/729-26-67

www.servis-mursec.si

Elektronski naslov: servis@mursec.eu, dejan@mursec.eu



MURSEC®

20 let

SERVIS GASILNE OPREME **ROMAN MURŠEC s.p.**

Lenart, 07.03.2018

**OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
IZTOKOVA ULICA 6
2000 MARIBOR**

LOKACIJA: PROSTORI ŠOLE

Na podlagi pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št.108/2004) se izdaja

POTRDILO

št. G-467/2018

Pri rednem tehničnem vzdrževanju ročnih in prevoznih gasilnih aparatov smo ugotovili, da so pregledani gasilniki izpravni in usposobljeni za gašenje po veljavnih pravilnikih in predpisih, ter navodilih proizvajalcev, ter da so usposobljeni za učinkovito gašenje varovanega(ih) objekta(ov).

Naslednji pregled je čez eno leto v kolikor gasilnike ne uporabite ali poškodujete.

Pregled je vodil: **TOŠ BOJAN**

PREGLEDALI SMO 14 GASILNIKOV.

PRIPRAVIL:

DEJAN PLOJ, inž. log.

SERVIS GASILNE OPREME, VARNOSTNO,
SVETOVANJE TER ZASTOPNIŠTVO
ROMAN MURSEC s.p.
Jurovska c. 7, 2230 LENART

OŠ JANKA PADEŽNIKA

Iztokova ulica 6,
2000 Maribor

EVIDENCA O PERIODIČNIH PREGLEDIH GASILNIKOV

Stran/strani: 1/1

Zap. št.	Proizvajalec	Tip gasilnika	Številka gasilnika	Leto izdelave	Perioda pregleda	Datum zadnjega pregleda	Datum naslednjega pregleda	Opraviilo	Lokacija	Izvajalec pregleda
1	PASTOR	P9+	026339	2015	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	NOVI	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
2	PASTOR	P9+	026181	2015	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	NOVI	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
3	PASTOR	P6+	023216	2017	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
4	PASTOR	P6+	035597	2014	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	NOVI	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
5	PASTOR	P6+	023460	2017	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	KUHINJA	MURŠEC SERVIS
6	PASTOR	P6+	022788	2017	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
7	PASTOR	P6+	023268	2017	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
8	PASTOR	S6P	22742	1981	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
9	PASTOR	S6P	21894	1981	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
10	PASTOR	S6P	24162	1981	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
11	PASTOR	S6P	18373	1981	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
12	PASTOR	CO2-5	14947	1965	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	SERVIS	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
13	GLORIA	PD6GA	508683	2003	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	NOTRANJI PREGLED	PROSTORI ŠOLE	MURŠEC SERVIS
14	GLORIA	PD6GA	531716	2003	1 LETO	07.03.2018	07.03.2019	NOTRANJI PREGLED	KURILNICA	MURŠEC SERVIS

ODPIS IZRABLJENIH GASILNIKOV:

S9P	16400	1975
S9P	15790	1981
S6P	21703	1981




VGS D.O.O., Koprška 96, SI-1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 24 20 221, 01 24 20 226, Fax.: 01 25 73 291, GSM: 041 751 593, E-mail: info@vgs.si

Uradni zastopnik proizvajalca gasilnih aparatov
PASTOR TVA, HRVAŠKA

IZJAVA O SKLADNOSTI

Glede na direktivo PED 97/23/EC

Proizvajalec: PASTOR TVA
Rakitje, HRVAŠKA



Izjavlja, da

Proizvod: GASILNI APARAT na prah in vodo.

Model: P1A, P2A, P2E, P3A, P3E, S6, S9,

P6, P6F, P9, P9F, W9P, Pz6, Pz9, P9 EKO

ustreza naslednjim zahtevam:

1. Pravilnik-u o tlačni opremi (Uradni list št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03) oz. Direktivi PED 97/23/EC; postopek certificiranja glede na modul H1:
 - EC-Design Examination Certificate (Module H1) izdal prijavljen organ BUREAU VERITAS
 - Številka certifikata CE-PED-H1D-PAS-001-04-CRO, 001-05-CRO, 002-05-CRO, 003-05-CRO
 - Kakovost proizvodnje nadzorovana s strani priglašene organa BUREAU VERITAS
 - Številka certifikata kakovosti CE-PED-H1-PAS-001-04-CRO, 001-05-CRO, 002-05-CRO, 003-05-CRO
2. Standardu EN3; številka poročila: T-1/04, T-2/04, T-15/04, T-16/04, T-10/05, T-11/05, T-12/05, T-51/05, T-52/05
3. Dobri inženirski praksi

Zagotavljanje kakovosti proizvodnje temelji na aneksu III ali členu 3(3) PED Direktive:

Jeklenka - posoda	H1
ventil	B + C1
Šobe/spojne cevi	Člen 3(3)

Vsi ostali deli gasilnika, ki niso zgoraj omenjeni zapadejo pod člen 3(3) direktive 97/23/EC.

Zagotavljanje kakovosti in testiranje gasilnikov pod pogoji direktive PED nadzoruje BUREAU VERITAS.

Številka priglašene organa: 0062

Serijske številke gasilnikov, ki jih zajema ta izjava so:

Kraj in datum izdaje:

Ime in priimek ter podpis pooblaščen osebe:

GARANCIJSKA IZJAVA

TIP GASILNIKA: P9+P6+	DATUM PRODAJE: 07.03.2018	Prodajalec: SLOVENSKE OBRABNE VARNOSTI, SVETOVANJE TIK LASTOPARJE MURSEC S. P. Slojica c. 7, 2230 LENART
Tov. številka: 026339115 026181115, 0355587114		Žig in podpis:

Navodila za uporabo

Gasilnik je naprava za gašenje začetnih požarov in je izdelan po vseh predpisanih evropskih standardih, ter ima certifikat o ustreznosti SIST EN-3.

Pred aktiviranjem gasilnika je uporabnik dolžan prebrati in upoštevati navodila za uporabo, ki so na vsakem gasilniku.

Gasilnik uporabimo le za gašenje vrst požarov, za katere ima gasilnik ustrezne certifikate in so označeni s piktogrami na posodi gasilnika. Z gasilnikom se požar gasi tako, da se razprši sredstvo za gašenje malo nad gorečo površino, curek pa usmerjamo levo in desno, da se prekrije celotna goreča površina.

Pri gašenju tekočin curka nikoli ne usmerimo neposredno v gorečo tekočino, temveč sredstvo previdno nanašamo. Gasimo s preslečki.

Višina šobe za gašenje naj bo usmerjena navzdol, v smeri pogleda. Na odprtem prostoru moramo požar vedno gasiti s smerjo vetra.

Po vsaki najmanjši uporabi je potrebno gasilnik servisirati pri pooblaščenem serviserju

Namesititev:

Gasilnik mora biti nameščen z ustreznimi nosilci na dobro vidnem in dostopnem mestu.

Višina pritrditve je 0,8 do 1,2 m nad tlemi (višina ventila gasilnika).

O pravilni uporabi gasilnika seznanite vse morebitne uporabnike.

Opozorilo!

Gasilnik sodi med izdelke pod tlakom in jih je potrebno vzdrževati skladno s Pravilnikom oprežkušanju in vzdrževanju opreme pod tlakom!

GARANCIJSKA IZJAVA

Gasilnik bo deloval brezhibno le, če bodo upoštevana vsa navodila za uporabo in bo vzdrževan pri pooblaščenem serviserju. V garancijski dobi bomo na svoj strošek, zagotovili popravilo oziroma odpravili skrite pomanjkljivosti v 30 dneh po prejemu gasilnika. V primeru, da popravila ne bomo mogli opraviti v navedenem roku, bomo gasilnik zamenjali z novim. Garancijska doba za vse vrste gasilnikov je 24 mesecev od dneva prodaje. Kupcu zagotavljamo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za nadaljnjih 7 let od dneva nakupa.

Vsi gasilniki so ob prodaji napolnjeni z gasilnim sredstvom in pripravljene za uporabo!

Garancija ne velja v primerih:

- neupoštevanje navodil za uporabo,
- poseg nepooblaščen osebe,
- nepravilnega vzdrževanja,
- uporabe neoriginalnih rezervnih delov,
- neupoštevanje servisnih intervalov,
- malomarnega ravnanja,
- poškodb nastalih zaradi mehanskih udarcev,
- nepravilne uporabe.

Opozorilo:

Produkti gorečih materialov v koncentraciji nad 5% so nevarni še posebno v zaprtem prostoru. Oseba, ki začuti draženje v očeh, koži ali na dihalih, mora prostor takoj zapustiti in poiskati zdravniško pomoč.

PROIZVAJALEC: PASTOR TVA

Novčačka 2, Rakitje Hrvaška

POOBlašČENI SERVIS: glej seznam servisov Uradni list RS ali spletno stran
<http://www.sos12.si/si/ordocs/gasilniki.pdf>



MURSEC

SERVIS GASILNE OPREME ROMAN MURŠEC S.P.

STRANKA:

**OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
IZTOKOVA ULICA 6
2000 Maribor**

ZAPISNIK št. H-64/2018

O OPRAVLJENEM REDNEM TEHNIČNEM NADZORU HIDRANTNEGA OMREŽJA

Pri rednem tehničnem nadzoru in preizkusu **notranjega** hidrantnega omrežja smo ugotovili, da preizkušeno hidrantno omrežje izpolnjuje pogoje po veljavnih pravilnikih in predpisih o zunanjem in notranjem hidrantnem omrežju ob morebitnem požaru, ter da je usposobljeno za učinkovito gašenje varovanega objekta.

Predloženi hidrantni listi so sestavni del tega poročila.

Uporabljen je bil USTNIK 12 mm.

Pregled in preizkuse je vodil: **Roman Muršec**

LOKACIJA: PROSTORI ŠOLE

V Lenartu, 07.03.2018

Naslednji pregled je čez eno leto.

Pregledani hidranti:
ZIDNI (3)

Roman Muršec
SERVIS GASILNE OPREME, VARILSTVO,
SVETOVANJE TER ZASTOPANJE
ROMAN MURŠEC s. p.
Jurovska c. 7, 2230 LENART

Jurovska c. 7, 2230 Lenart, **TEL:041-687-765**, Fax:02/729-26-67

www.servis-mursec.si;

EMAIL: servis@mursec.eu, dejan@mursec.eu


HIDRANTNI LIST

OBČINA: Maribor

ZAVEZANEC: OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
IZTOKOVA ULICA 6
2000 Maribor

HIDRANT ŠT.:

1

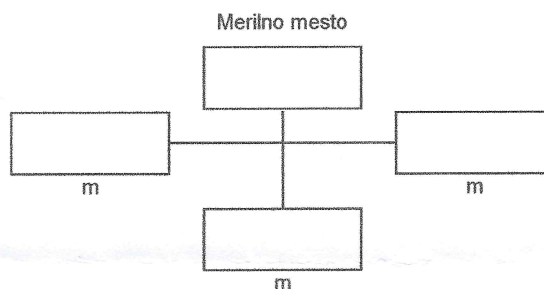

Kraj vgraditve hidranta: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR - STOPNIŠČE - PRITLIČJE

Cesta, ulica, hišna št.: IZTOKOVA ULICA 6, 2000 Maribor

Lokacija tablice:

Vrsta hidranta: ZIDNI

Hidrant je v:

Datum pregleda	Meritev statičnega tlaka	Stanje hidranta	Datum odprave pomanjkljivosti	Podpis
09. 03. 10	3,6 bar	DOBRO		
07. 03. 11	3,5 bar	DOBRO		
07. 03. 12	3,6 bar	DOBRO		
13. 03. 13	3,5 bar	DOBRO		
24. 02. 14	3,5 bar	DOBRO		
18. 02. 15	3,7 bar	DOBRO		
19. 02. 16	3,7 bar	DOBRO		
28. 02. 17	3,5 bar	DOBRO		
07. 03. 18	3,5 bar	DOBRO		

Opomba: v posamezne rubrike se vpiše:

- vrsta hidranta: nadtalni
 podtalni
 notranji
- za notranji hidrant vpišemo objekt in lokacijo v objektu

JERNEJ ...
SVETOVANJE TER ZASTOPNIŠTVO
ROMAN MURŠIČ S. p.
Jurkova c. 7, 2230 ...
LENART


HIDRANTNI LIST

OBČINA: Maribor

ZAVEZANEC: OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
IZTOKOVA ULICA 6
2000 Maribor

HIDRANT ŠT.:

2

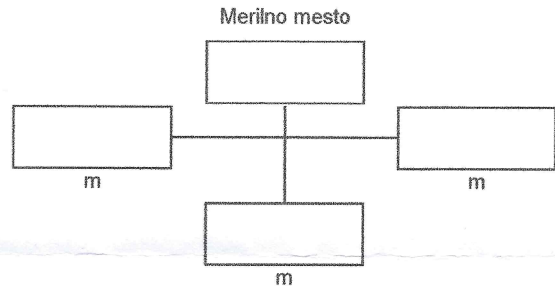

Kraj vgraditve hidranta: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR - STOPNIŠČE - NADSTROPJE

Cesta, ulica, hišna št.: IZTOKOVA ULICA 6, 2000 Maribor

Lokacija tablice:

Vrsta hidranta: ZIDNI

Hidrant je v:

Datum pregleda	Meritev statičnega tlaka	Stanje hidranta	Datum odprave pomanjkljivosti	Podpis
09. 03. 10	3,3 bar	DOBRO		
07. 03. 11	3,3 bar	DOBRO		
07. 03. 12	3,3 bar	DOBRO		
13. 03. 13	3,2 bar	DOBRO		
24. 02. 14	3,2 bar	DOBRO		
18. 02. 15	3,5 bar	DOBRO		
19. 02. 16	3,5 bar	DOBRO		
28. 02. 17	3,2 bar	DOBRO		
07. 03. 18	3,3 bar	DOBRO		

Opomba: v posamezne rubrike se vpiše:

- vrsta hidranta: nadtalni
podtalni
notranji

- za notranji hidrant vpišemo objekt in lokacijo v objektu

SERVIS GASTROBRE OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR,
SVETOVNIJE TERENIŠČE
ROMAN MUŠEC s. p.
Jurovska c. 7, 2000 LENART


HIDRANTNI LIST

OBČINA: Maribor

ZAVEZANEC: OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
IZTOKOVA ULICA 6
2000 Maribor

HIDRANT ŠT.:

3

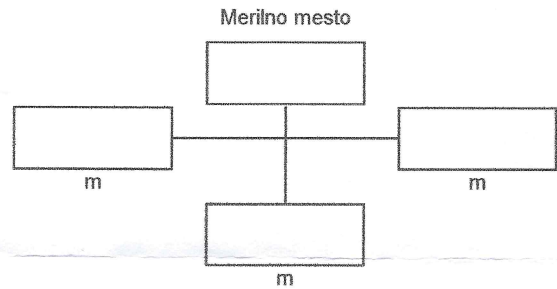

Kraj vgraditve hidranta: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR - STOPNIŠČE - PODSTREŠJE

Cesta, ulica, hišna št.: IZTOKOVA ULICA 6, 2000 Maribor

Lokacija tablice:

Vrsta hidranta: ZIDNI

Hidrant je v:

Datum pregleda	Meritev statičnega tlaka	Stanje hidranta	Datum odprave pomanjkljivosti	Podpis
09. 03. 10	3,0 bar	DOBRO		
07. 03. 11	3,0 bar	DOBRO		
07. 03. 12	3,0 bar	DOBRO		
13. 03. 13	3,0 bar	DOBRO		
24. 02. 14	2,9 bar	DOBRO		
18. 02. 15	3,2 bar	DOBRO		
19. 02. 16	3,0 bar	DOBRO		
28. 02. 17	3,0 bar	DOBRO		
07. 03. 18	3,1 bar	DOBRO - NOVI ROČNIK		

Opomba: v posamezne rubrike se vpiše:

- vrsta hidranta: nadtalni
podtalni
notranji

- za notranji hidrant vpišemo objekt in lokacijo v objektu

JERVIS PROJEKTIJSKO INŽENIRSKO DRUŠTVO, SVE. DVORANE TER Z. DRUŠTVA
ROMAN MURVEČ s. p.
Jurovska c. 7, 2200 LENART