

1. NASLOVNA STRAN NAČRTA

3/2 – NAČRT ZUNANJE UREDITVE

Investitor:

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ,

Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš

Objekt:

UREDITEV DVORIŠČA IN NADSTREŠKOV

Vrsta projektne dokumentacije:

PZI

Za gradnjo:

VZDRŽEVANJE OBJEKTA IN NOVOGRADNJA

Projektant:

ŠTAJERSKI INŽENIRING d.o.o.

Hočka cesta 31h, 2311 Hoče,

direktor: Peter KLEVŽE

žig/podpis

Odgovorni projektant:

Peter Klevže, u.d.i.g., IZS G-0384

žig/podpis

Odgovorni vodja projekta:

Miha Milič, u.d.i.a., ZAPS 1524 A

žig/podpis

Številka projekta, številka načrta, kraj in datum izdelave načrta:

170102

15/2018-ZU

Maribor, april 2018

2. KAZALO VSEBINE NAČRTA

1. NASLOVNA STRAN NAČRTA.....	1
2. KAZALO VSEBINE NAČRTA	2
3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA.....	3
4. TEHNIČNO POROČILO.....	4
4.1 SPLOŠNO	4
4.2 LOKACIJA NOVOGRADNJE.....	4
4.3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA.....	5
4.4 GEODETSKA PODLAGA.....	5
4.5 EKOLOŠKI VIDIKI UREDITVE:	5
4.6 PREDVIDENA ZUNANJA UREDITEV.....	5
4.6.1 Odvodnjavanje dvorišča	5
4.6.2 Odvodnjavanje strehe objekta	6
4.6.3 Odvodnjavanje odpadne sanitарne vode.....	6
4.6.4 Dimenzioniranje sistema ponikovalnic	7
4.7 ZAKLJUČEK.....	8
5. POPIS DEL.....	9
6. PROJEKTANTSKI PREDRAČUN	10
7. RISBE.....	11

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

ŠT.	NAČRT	ŠT. NAČRTA/MAPE
0	VODILNA MAPA	170102
1	NAČRT ARHITEKTURE	170102-A
3/1	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI	12/17-K-S1
3/2	NAČRT ZUNANJE UREDITVE	15/2018 - ZU
ELABORATI:		
	GEODETSKI NAČRT	NIG 65/18

4. TEHNIČNO POROČILO

4.1 SPLOŠNO

Investitor OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ namerava na parceli št. 79/5, k.o. Limbuš prenoviti atrij in opustiti pretočno greznicu ter izvesti nov sistem za lokalno ponikanje meteornih vod.

4.2 LOKACIJA NOVOGRADNJE

Območje odbelave načrta se nahaja na parceli št. 79/5, k.o. Limbuš.



Slika 1: Lokacija novogradnje (79/5). : vir:

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXI@Arso

4.3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Opustitev obstoječih pretočnih greznic je predvidena zaradi zahtev upravljalca komunalne infrastrukture. V ta namen je predvidena ločitev obstoječe meteorne kanalizacije, ki je sedaj s fekalno kanalizacijo speljana preko pretočne greznice v javni kanalizacijski sistem na S strani objekta.

4.4 GEODETSKA PODLAGA

Situacije so v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu, narisane na predhodno geodetsko podlago katero je izdelalo pooblaščeno geodetsko podjetje Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.

4.5 EKOLOŠKI VIDIKI UREDITVE:

Vse pogoje obremenitve okolja, emisije in parametre varstva okolja določajo posebni elaborati in soglasja. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati in se ravnati po obstoječi veljavni zakonodaji na področju varstva okolja. Zaradi neposredne bližine obstoječih individualnih stanovanjskih pozidav je potrebno dosledno izvajati vse ukrepe za zmanjševanja hrupa in emisij v času gradnje. V času obratovanja objekt nebo imel vpliva na okoliške objekte.

Dodatna obremenjenost okolja zaradi emisij vsled predvidene gradnje bo minimalna. Zaradi razvoja hrupa ob manipulativnih površinah katerih ureditev je predvidena, okoliški prebivalci ne bodo dodatno obremenjeni.

Odvodnjavanje padavinskih vod iz utrjenih povoznih površin je speljano preko nove kanalizacije, lovilcev olj z usedalniki in nato v ponikanje. Vse odpadne sanitарne vode se vodijo po novi interni zbirni vodotesni kanalizaciji do priključka na obstoječi interni zbirni fekalni kanal kateri se priklučuje na javno kanalizacijo.

4.6 PREDVIDENA ZUNANJA UREDITEV

4.6.1 ODVODNJAVANJE DVORIŠČA

V sklopu ureditve okolja obstoječega objekta se izvede rekonstrukcija obstoječega kanala meteornih vod v območju dvorišča. Spremenijo se pozicije in število vtočnih elementov in njihovi priklučki na obstoječ sistem odvodnjavanja – ni predmet tega načrta.

Prispevna površina: 300,00 m²

Količina padavin za trajanje padavin 15 min in povratno dobo 10 let: 248 l/s*ha

Odtočni koeficient za tlakovane površine: 0,5

4.6.2 ODOVODNJAVANJE STREHE OBJEKTA

V odvodnjavanje strehe se ne posega - obstoječe.

Prispevna površina: 2.125,00 m²

Količina padavin za trajanje padavin 15 min in povratno dobo 10 let: 248 l/s*ha

Odtočni koeficient za strešne površine: 0,90

4.6.3 ODOVODNJAVANJE ODPADNE SANITARNE VODE

4.6.3.1 FEKALNI KANAL F1

Obstoječa pretočna greznica na JV strani objekta se ruši in zasuje. Na tem mestu se izvede nov PE jašek (F-1.1). Poveza z meteornim kanalom, ki poteka ob objektu, severno od greznice, se blindira. Kanal se nato vodi v območju zelenice, mimo cisterne za plin do jaška F-1.2. Del trase do jaška F-1.3 poteka ob objektu, v območju asfaltiranih površin nadstreška, kjer se nahajajo lovilec olj, zbirni jašek, peskolovi in linjski požiralnik. Asfalt se v tem območju do objekta ruši v celoti. Med objektom in zbirnim jaškom obstoječa mešanega kanala se izvede nov PE jašek (F-1.4), ki polovi fekalne vode iz območja kuhinje. Kanal med novim jaškom in zbirnim jaškom se ruši in blindira. S tem se obstoječ mešan kanal v celoti loči od fekalnih kanalov iz objekta in prevzame funkcijo čistih meteornih vod iz strešin. V nadaljevanju se ta vod prekine z novim jaškom RJ-2, kjer se preveže v nov sistem točkovnih ponikovalnic. Nov fekalni vod se priključi na obstoječo povezavo z javnim kanalizacijskim omrežjem z novim jaškom F-1.5. Celoten fekalni kanal se izvede s cevmi PVC DN200 SN8 v minimalnem padcu 1,5%. Del trase pod povoznimi površinami se polno obbetonira. Zagotoviti se mora vodotesnost celotnega kanala.

4.6.3.2 FEKALNI KANAL F2

Obstoječ mešan kanal se loči na fekalnega in meteornega. Zbirni jašek fekalne in meteorne kanalizacije ter povezava z meteornim kanalom se odstranijo. Fekalni kanal se izvede kot rekonstrukcija obstoječega priključka na javno kanalizacijo med obstoječim zbirnim kanalom ob objektu in jaškom javne kanalizacije. Obstoječa pretočna greznica na severni strani objekta se

opusti in zasuji. Skozi greznicu se izvede nov kanal iz cevi PVC DN 200, ki se priključi na nov PE jašek Ø100 cm (F-2.1). V celoti se zamenja tudi kanal med novim jaškom in obstoječim jaškom javne kanalizacije. Vse cevi morajo biti položene v minimalnem padcu 1,5%. Pregledajo in sanirajo se tudi vsi priključki na jaške. Zagotoviti se mora vodotesnost celotnega kanala.

4.6.4 DIMENZIONIRANJE SISTEMA PONIKOVALNIC

Sistem točkovnih ponikovalnic je dimenzioniran po standardu DWA-A 138E. Vrednost koeficiente prepustnosti je ocenjena. V fazi izvedbe je potrebno izvesti nalivalni preizkus in natančno ovrednotiti koeficient prepustnosti ter ga predati v potrditev projektantu.

Odvodnjavana površina:

$$A_{imp} = \sum A \times k = 2125,00 \text{ m}^2 \times 0,9 + 300,00 \text{ m}^2 \times 0,5 = 2062,5 \text{ m}^2$$

DIMENZIONIRANJE PONIKOVALNIC

PODATKI

A_{imp}	odvodnjavana površina	2063	m^2
$r_{D(N)}$	intenziteta padavin	248	$l/(s \times \text{ha})$
d_e	zunanji premer cevi	2,28	m
d_i	notranji premer cevi	2	m
k_f	koeficient prepustnosti	0,0005	m/s
D	trajanje padavin	15	min
f_s	varnostni faktor	1,2	
h_v	globina vtoka	2,3	m
h_d	debelina filtrirnega sloja	0,5	m
št. ponikovalnic			6 kom

IZRAČUN

z	potrebna višina cevi	13,33	m
h'	višina zadrževanja	2,22	m
h	skupna višina ponikovalnice	5,02	m

Glede na zgoraj prikazan izračun izberem 6 točkovnih ponikovalnic globine 5,00 m, Ø200 cm, ki se med seboj povežejo s prelivi iz cevi PVC DN250 SN8. Ponikovalnice se izvedejo iz betonskih

perforiranih cevi. Zasujejo se z dobro prepustnim prodno peščenim materialom. Na dnu ponikovalnice se izvede 0,50 m debel sloj drenažnega nasipa iz pranega proda frakcije 60/120. Dodatno se izvedeta dva nova PE jaška RJ-1 in RJ-2. Pozicije in detajl vgradnje so razvidni iz grafičnih prilog.

4.7 ZAKLJUČEK

Izdelan načrt zunanje ureditve dvorišča in nadstreškov OŠ Rada Robiča v Limbušu je kot sestavni del projekta za izvedbo.

Tehnično poročilo pripravil:

Vasja Očko, mag.inž.grad.

Kraj in datum:

Maribor, april 2018



LEGENDA:

OBMOČJE OBRAVNAVE

POVRŠINA ODVODNJAVANE STREHE





Štajerski Inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče
t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276
info@stajerski-inz.si, www.stajerski-inz.si


Investitor:
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Limbuška cesta 62
2341 Limbuš

Risba št.:
1

Objekt: UREDITEV DVORIŠČA IN NADSTREŠKOV			Odgovorni vodja projekta: Peter Klevže, u.d.i.g.	Ident. št.: G - 0384
Vsebina: PREGLEDNA SITUACIJA	Št. načrta: 15/2018 - ZU	Št. projekta: 170102	Odgovorni projektant: Peter Klevže, u.d.i.g.	Ident. št.: G - 0384
Faza projekta: PZI	Vrsta načrta: ZUNANJA UREDITEV	Merilo: 1:1000	Datum: april 2018	Sodelavec: Jan Osterž, d.i.g.

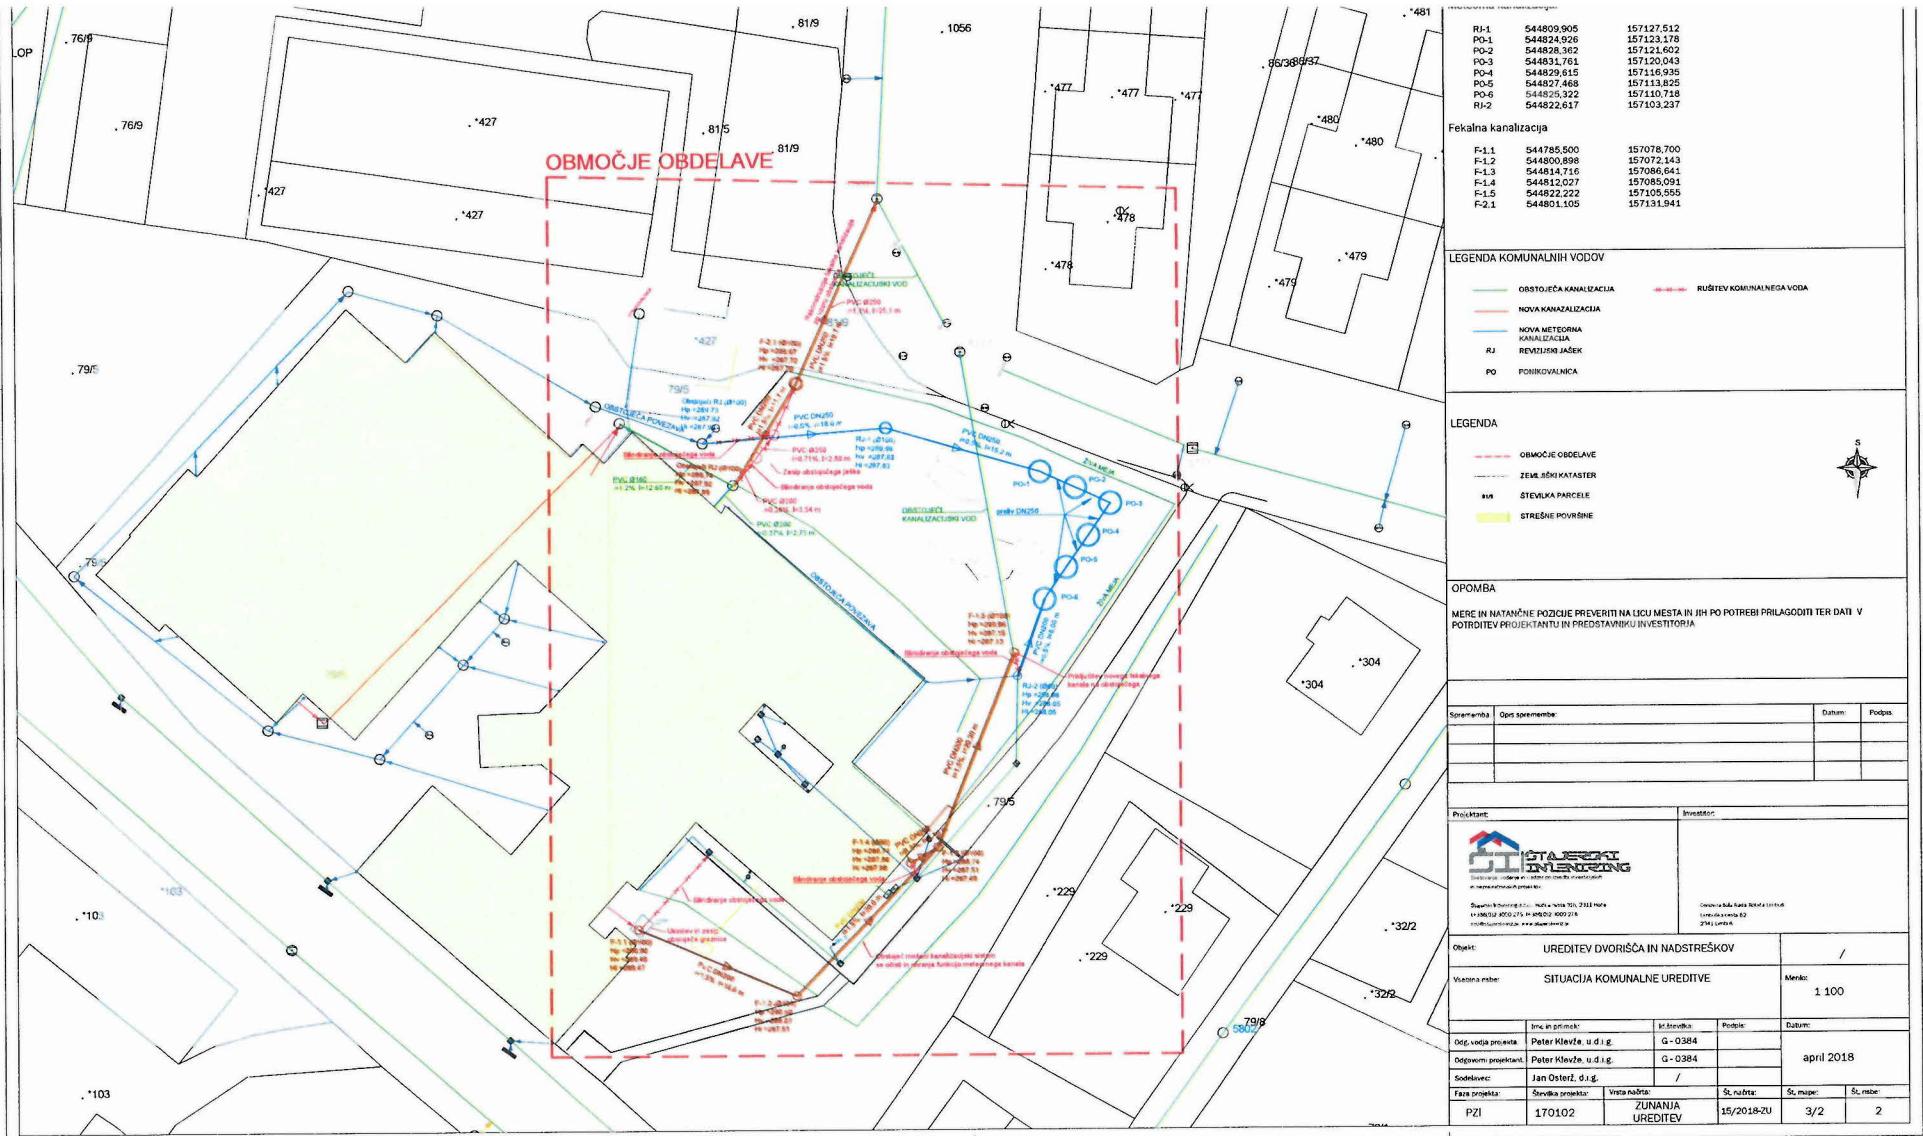


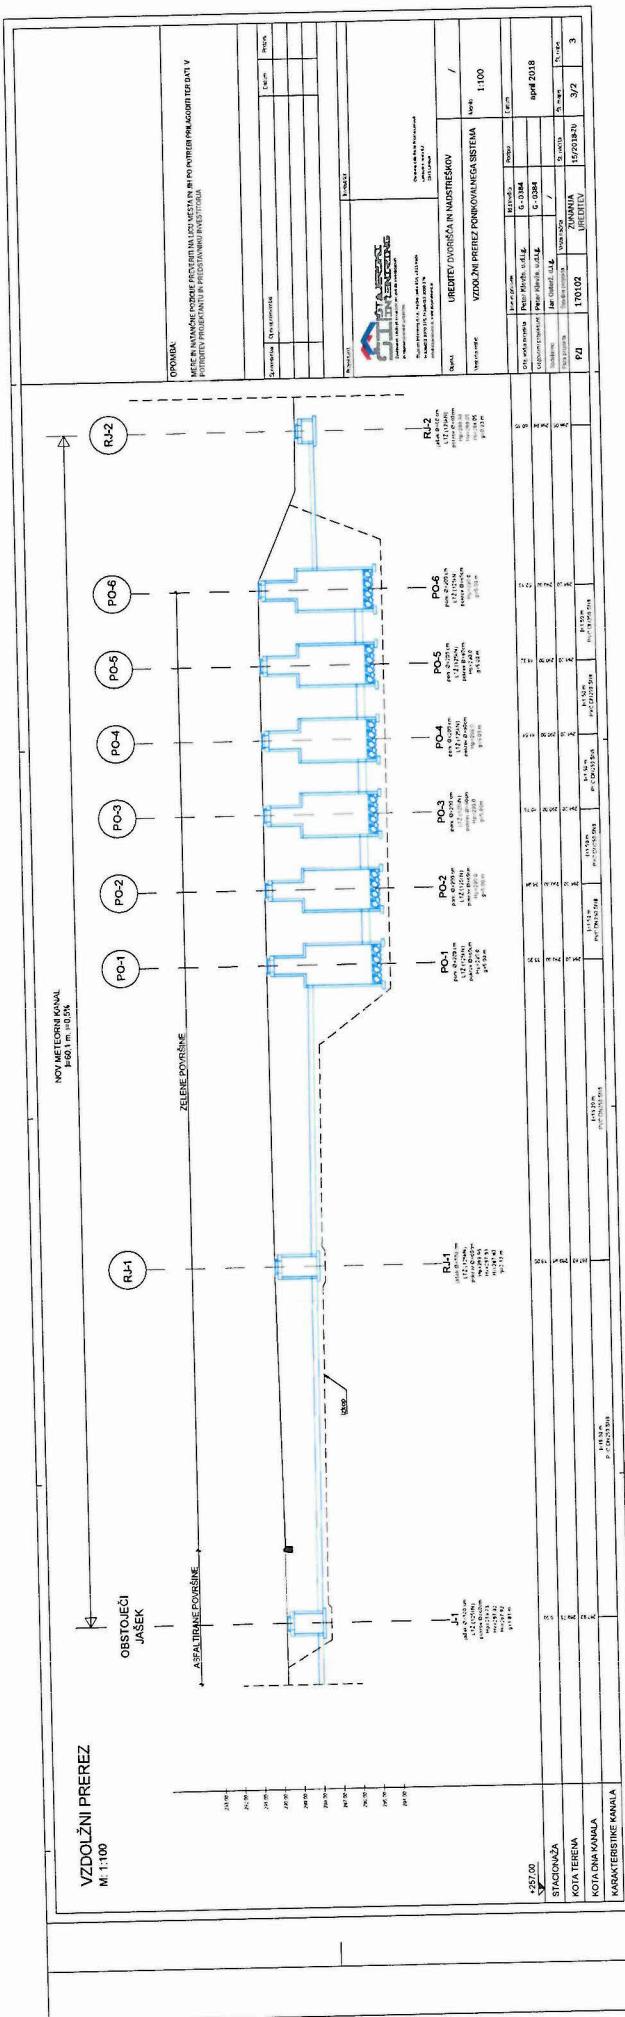

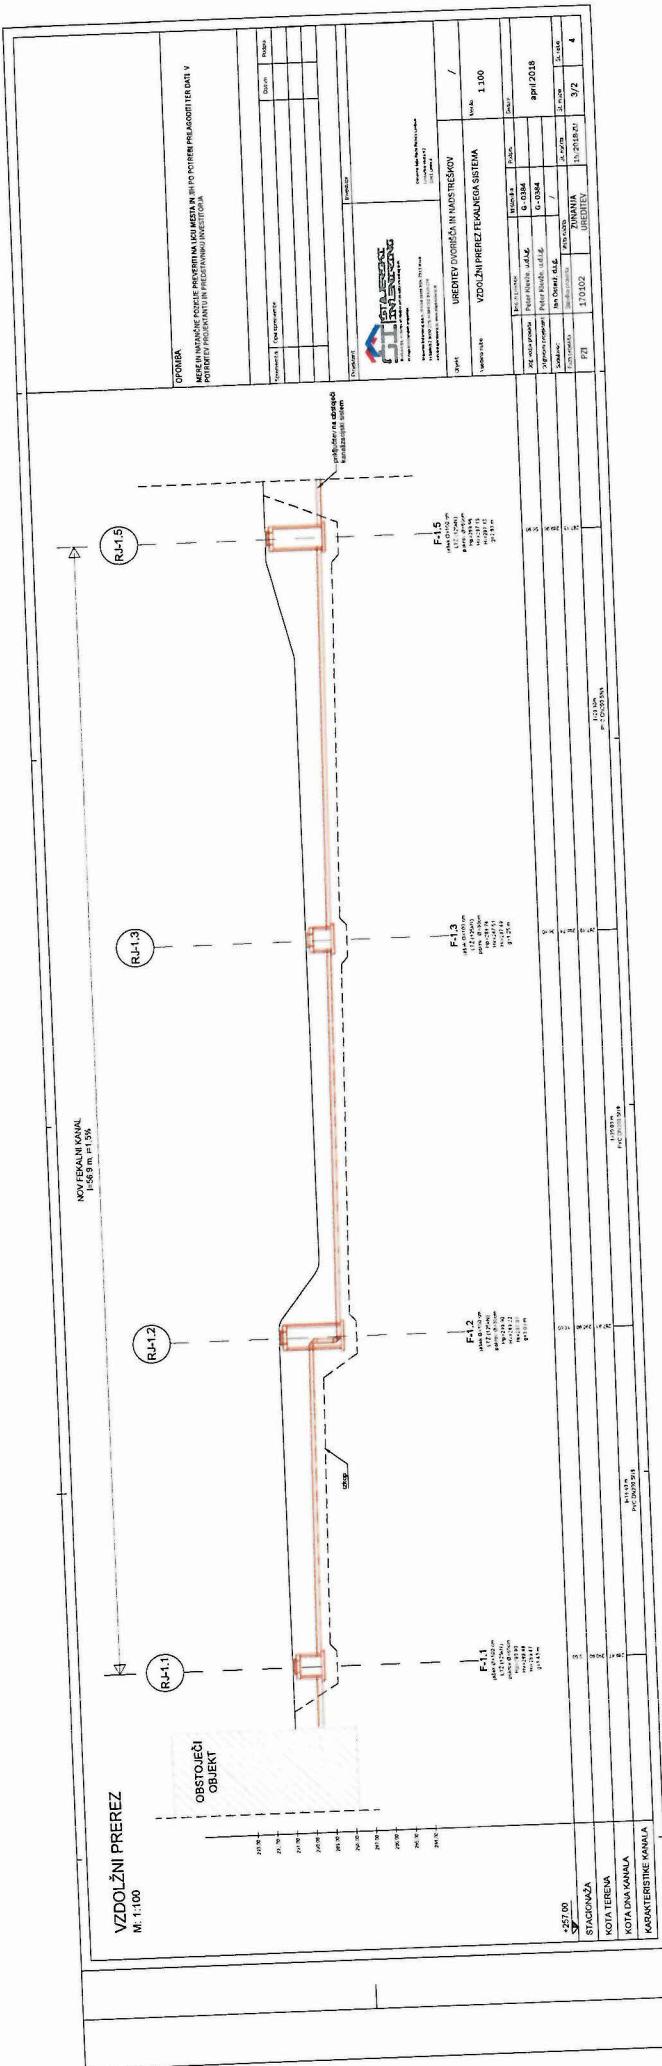


BETONSKI JAŠEK

M: 1:25

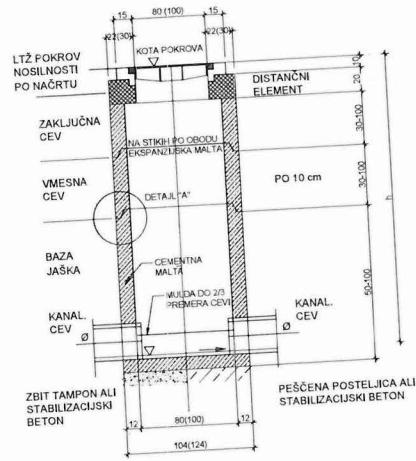


NA BAZO JAŠKA JE MOŽNO PRIKLJUČITI CEVI GLAVNEGA KANALA POD ŽELJENIM KOTOM, KAKOR TUDI RAZLIČNE PREMERE STRANSKIH PRIKLJUČKOV.




DETA IL OBGETONIRANJA CEVI

M 1:25

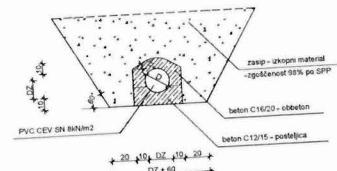

DETAJL "A"

M: 1:10




UPORABA - BETONSKI JAŠEK

- MATERIALI:
 - nearmirani vodotesni beton C25/30
 - betonsko ječko za sidra
 - ekspanzijska in cementna malta
 - gumi tesnila
 - MONTAŽA:
 - z razpoložljivim strojem za stabilizacijski beton ali utrije gramožno podlagi
 - pripraviti cevi in izvedbi vodotesnosti cevovoda, zasip jaška po plasteh z obrobljenjem
 - zatezitvi med stenami baze jaška in priključkov cevi izvršiti z ekspanzijsko malto
 - pri montaži uporabiti gumi tesnila "V" in po potrebi cementno malto za izravnalo nateživi površin po detajlu A
 - mudje se izdelajo do 2/3 višine cevi, po izvedbi priključkov in zatezitvi z ekspanzijsko nabrekajočo malto iz betona C25/30 v enaki gladkosti in nadcu, kot so cevi.

CESTNI POŽIRALNIK V PRELOMU UTRDITVE

M: 1:25

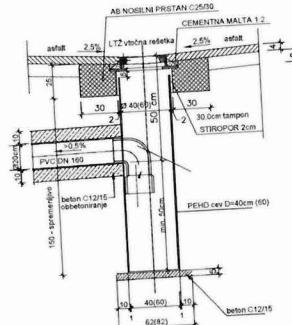


LEGENDA

	ARMIRAN BETON
	PUSTI BETON
	ASFALT
	TAMPON
	LOMLIJENEC

Spremberba	Opis sprememb:	Datum	Podpis		
Projektant	Investitor				
 STAJERSKI CONSULTING Društvena organizacija voditelj za izvedbo investicijskih in njenih podprtih projektov. Številka za hranjenje d.o.o., Številka cesta 33b, 2311 Novo mesto t: +386 030 3000 278, f: +386 030 3000 370 info@stajerki-consulting.si, www.stajerki.si	Cognova Šola načrtovna Unibud Ljubljanska ulica 62 2340 Ljubljana				
Objekt:	UREDITEV DVORIŠČA IN NADSTREŠKOV	/			
Vsebina nisbe	DETALJ VGRADNJE BETONSKEGA JAŠKA, CESTNEGA POŽIRALNIKA IN OBETONIRANJA CEVI	Meno	11/10/25		
Odg. vodja projekta	Ime in priimek	Id številka	Podpis		
Peter Klevze, u.d.i.g.	Peter Klevze, u.d.i.g.	G - 0384	april 2018		
Odgovorni projektant	Peter Klevze, u.d.i.g.	G - 0384			
Sodelavec	Jan Osterž, d.i.g.	/			
Faza projekta	Številka projekta	Vista načrta	Št. načrta	Št. mape	Št. risbe
PZI	170102	ZUNANJA UREDITEV	15/2018-ZU	3/2	5

PREREZ
M: 1:25

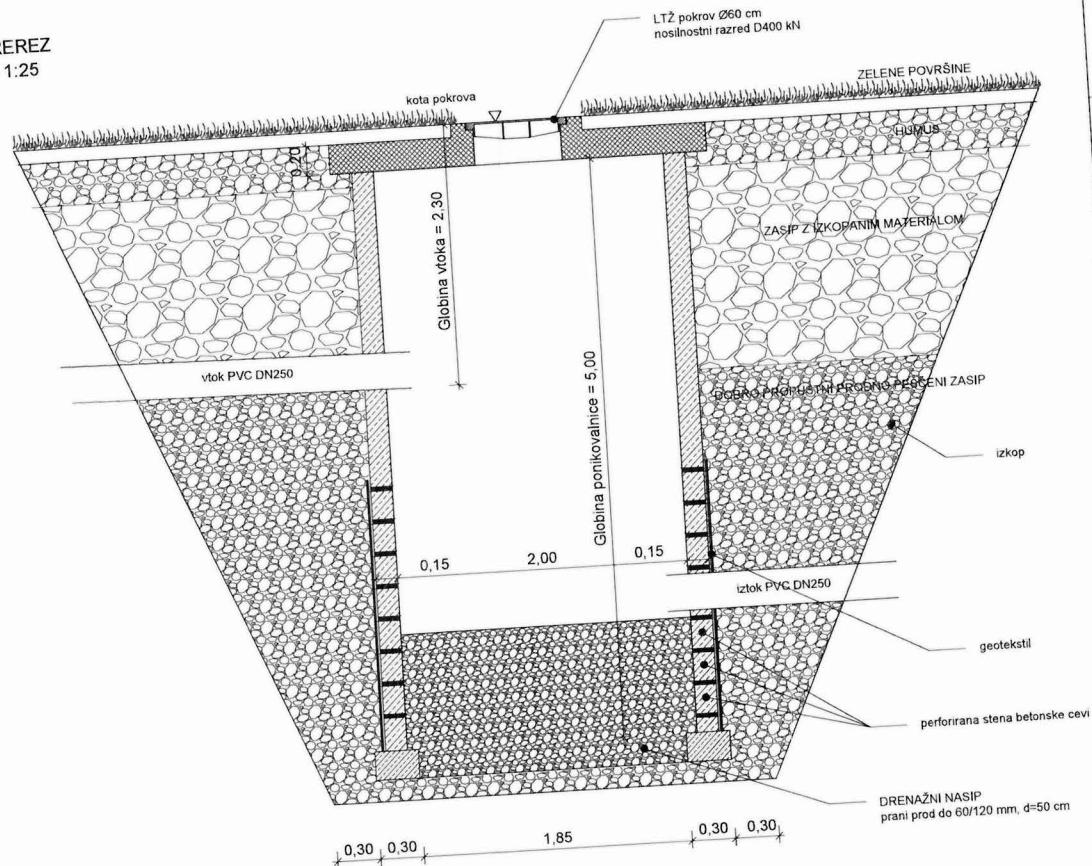

LEGENDA:

	ARMIRAN BETON
	PUSTIBETON
	TAMPON
	LOMLJENEC

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:	Investitor:		
<p>Stajerški Intenring d.o.o., Hočka cesta 31n, 2311 Hoče t+386(0)2 3000 275, f+386(0)2 3000 276 info@stajerskintz.si, www.stajerskintz.si</p>			
Objekt:	UREDITEV DVORIŠČA IN NADSTREŠKOV	/	
Vsebina risbe:	DETALJ PONIKOVALNICE	Merilo:	1:25
Odg. vodja projekta:	Ime in priimek: Peter Klevže, u.d.i.g.	Id.Stevilka:	G - 0384
Odgovorni projektant:	Peter Klevže, u.d.i.g.	Id.Stevilka:	G - 0384
Sodelavec:	Jan Osterž, d.i.g.	Id.Stevilka:	/
Faza projekta:	Številka projekta:	Vrsta načrta:	Št. načrta:
PZI	170102	ZUNANJA UREDITEV	15/2018-ZU
		Št. mape:	Št. risbe:
		3/2	6